Tragwerk: nichtbrennbar ohne Feuerwiderstand
siehe Abweichungsantrag

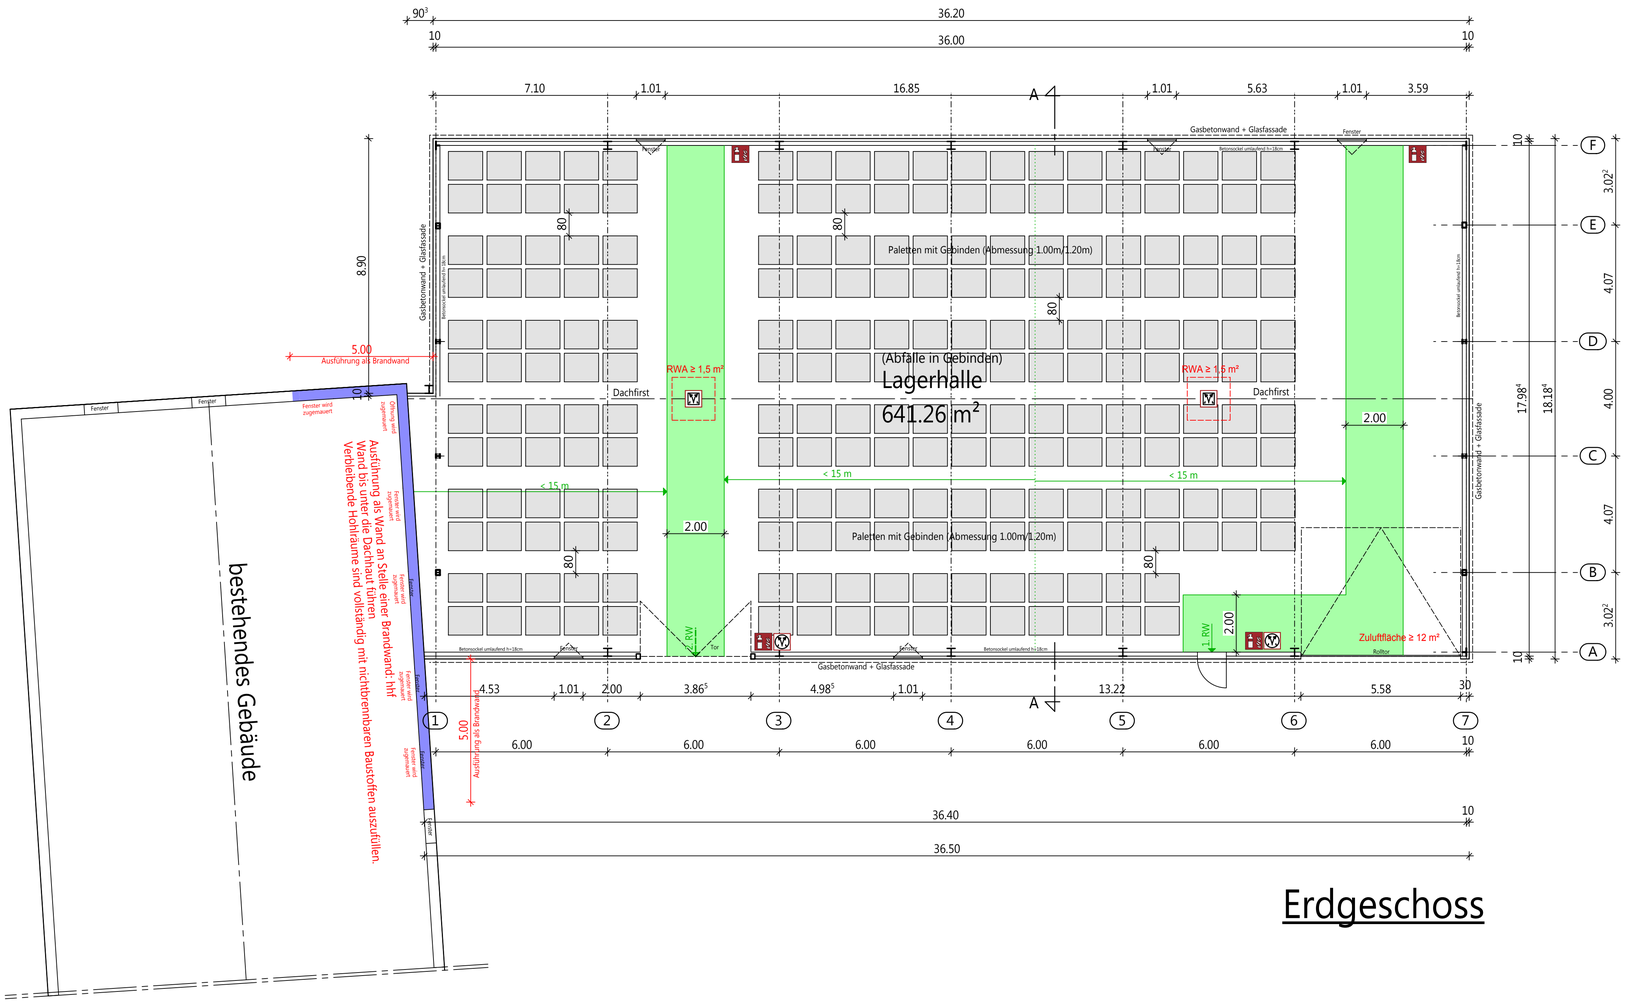
Lagerhalle
641.26 m²
(Abfälle in Gebinden)
Paletten mit Gebinden (Abmessung 1.00m/1.20m)
Paletten mit Gebinden (Abmessung 1.00m/1.20m)
Gasbetonwand + Glasfassade
Dachfirst
RWA ≥ 1,5 m²
< 15 m
2.00
1. RW
Tor
Zuluftfläche ≥ 12 m²
Rolltor
Fenster
Betrockel umlaufend h=18cm
Ausführung als Brandwand
Ausführung als Wand an Stelle einer Brandwand: hhf
Wand bis unter die Dachhaut führen
Verbleibende Hohlräume sind vollständig mit nichtbrennbaren Baustoffen auszufüllen.
bestehendes Gebäude
Fenster wird zugemauert
Öffnung wird zugemauert
Fenster wird zugemauert
Fenster wird zugemauert
Fenster