



Mast A15
T/-1+2,0
M2-R-55.1/verst.

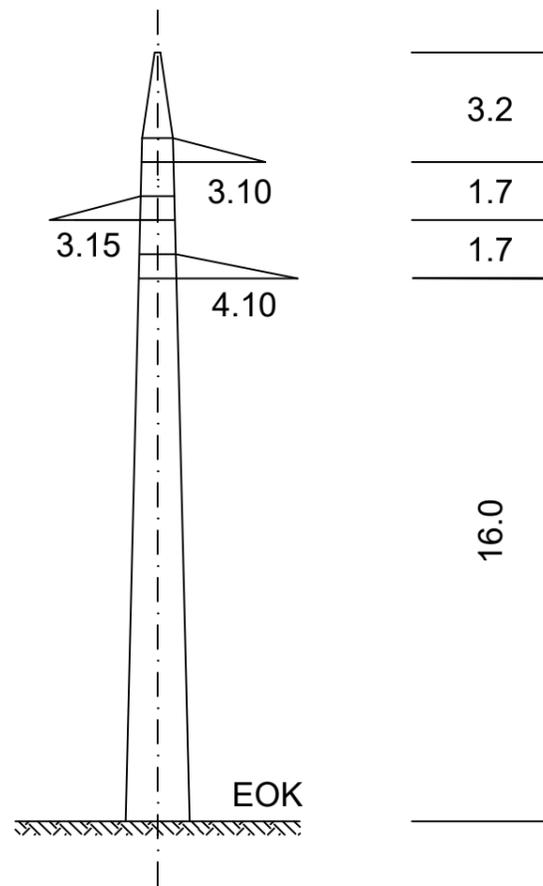

vor Umbau

Mast A15neu
T/-1+6,0
M2-R-55.1/verst.

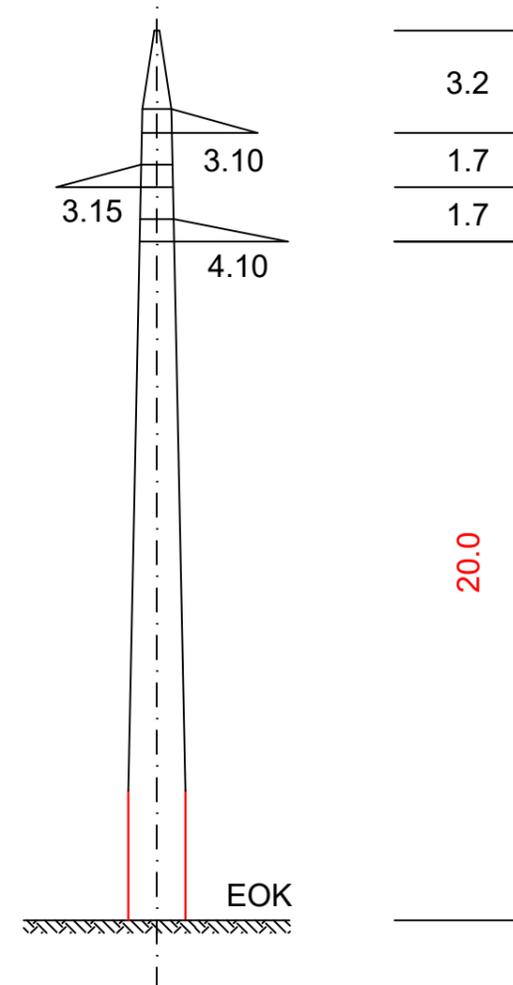

nach Umbau

 ohne Maßstab	110-kV-Leitung J91 Höllriegelskreuth - Hohenbrunn Gegenüberstellung der Maste vor und nach dem Umbau		Datum	Name
		gezeichnet:	05.03.2018	Kocksch
		geprüft:	05.03.2018	Hochholzer
		geändert:	17.07.2019	Kocksch